


Bilaga X




Ny yta för flyttad transformatorstation

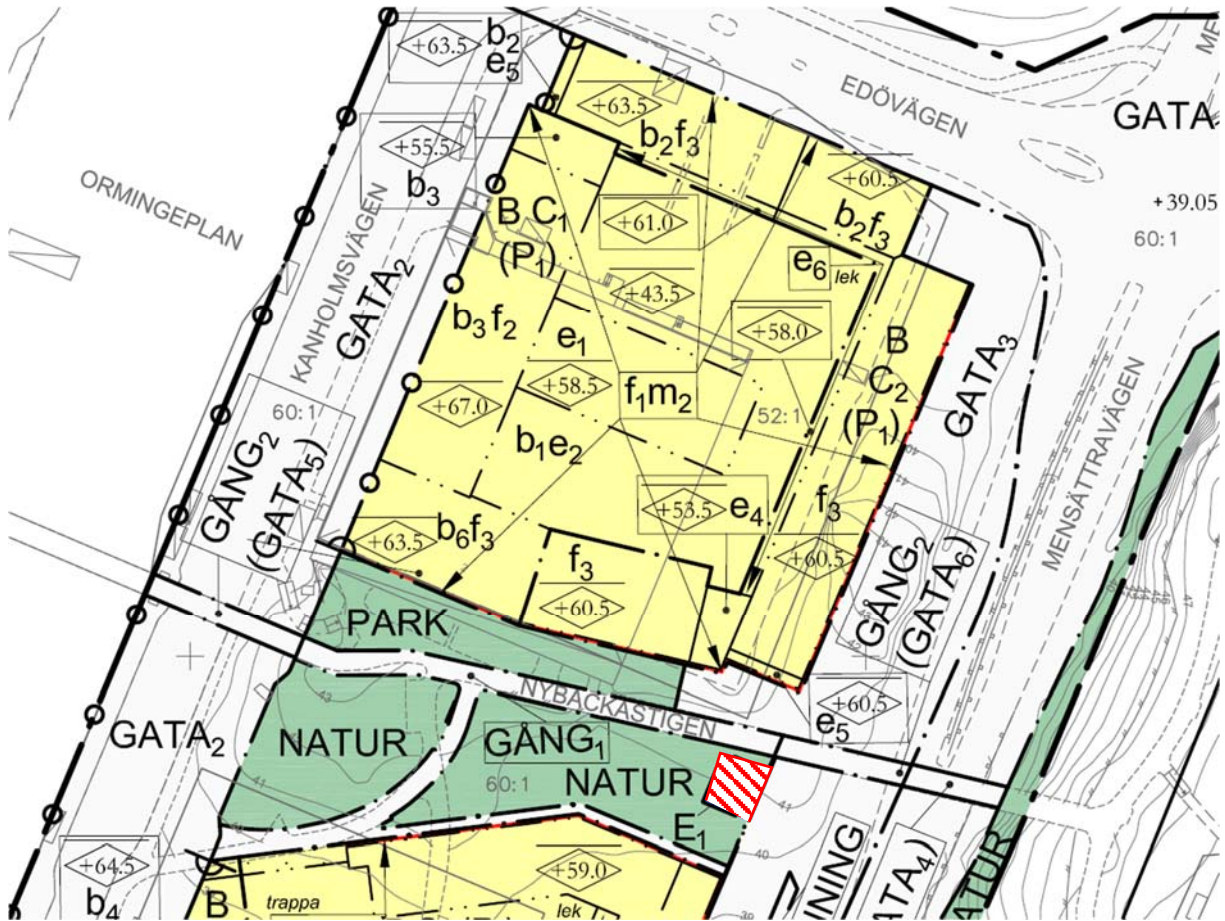

**Bilaga xx**

Fasad för ny transformatorstation ska vara infärgad matrisgjuten betongfasad enligt nedan:

Matris: Reckli 2/42 Naab

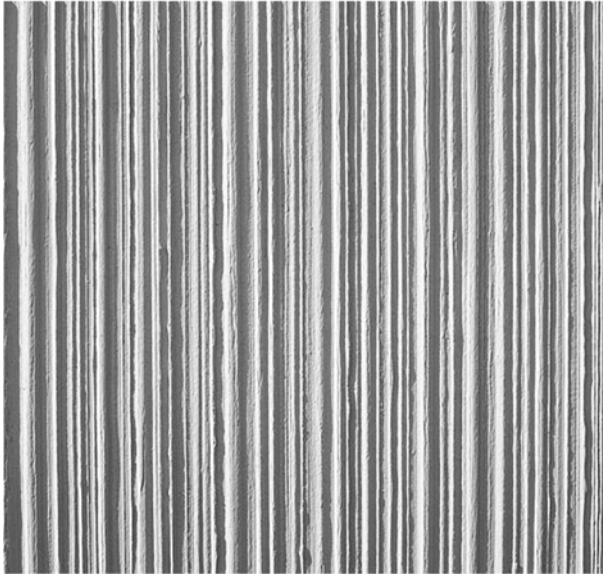

*Referensbild*

Färg: NCS4050-Y70R

